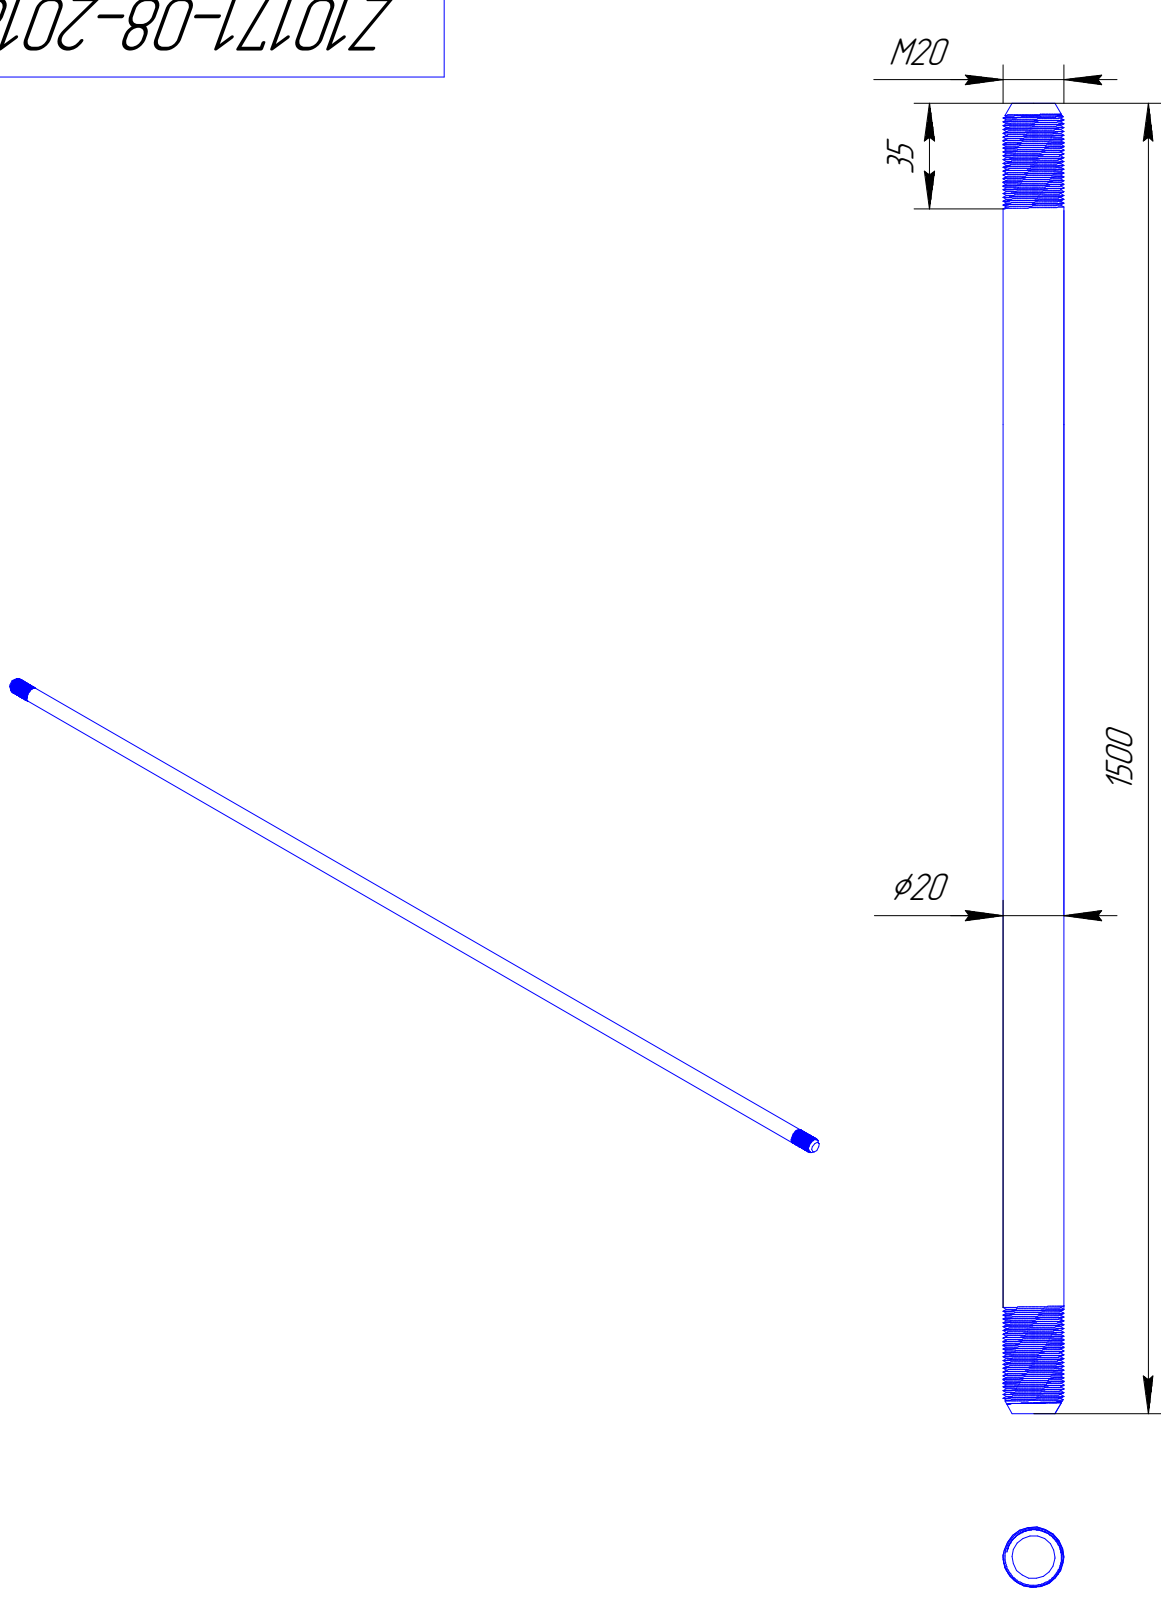


Перв. примен.		Справ. №		Z10171-08-2018																		
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дудл.		Подп. и дата																
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дудл.		Подп. и дата		Z10171-08-2018 Стержень заземления горячеоцинкованный D20 мм (M20) L=1500 мм ТУ 3439-107-44292630-2018 Копировал													
Изм. Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Лит.					Масса					Масштаб				
Разраб.																						
Пров.																						
Т.контр.													Лист 7					Листов 43				
Н.контр.																						
Утв.																		ООО «ГраундТех»				
																		Формат А4				