

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

© Copyright 2018 ООО «ГрундТех»

ГТ-СБ-11-2018

Лист
12

Молниезащита внешнего блока сплит-системы

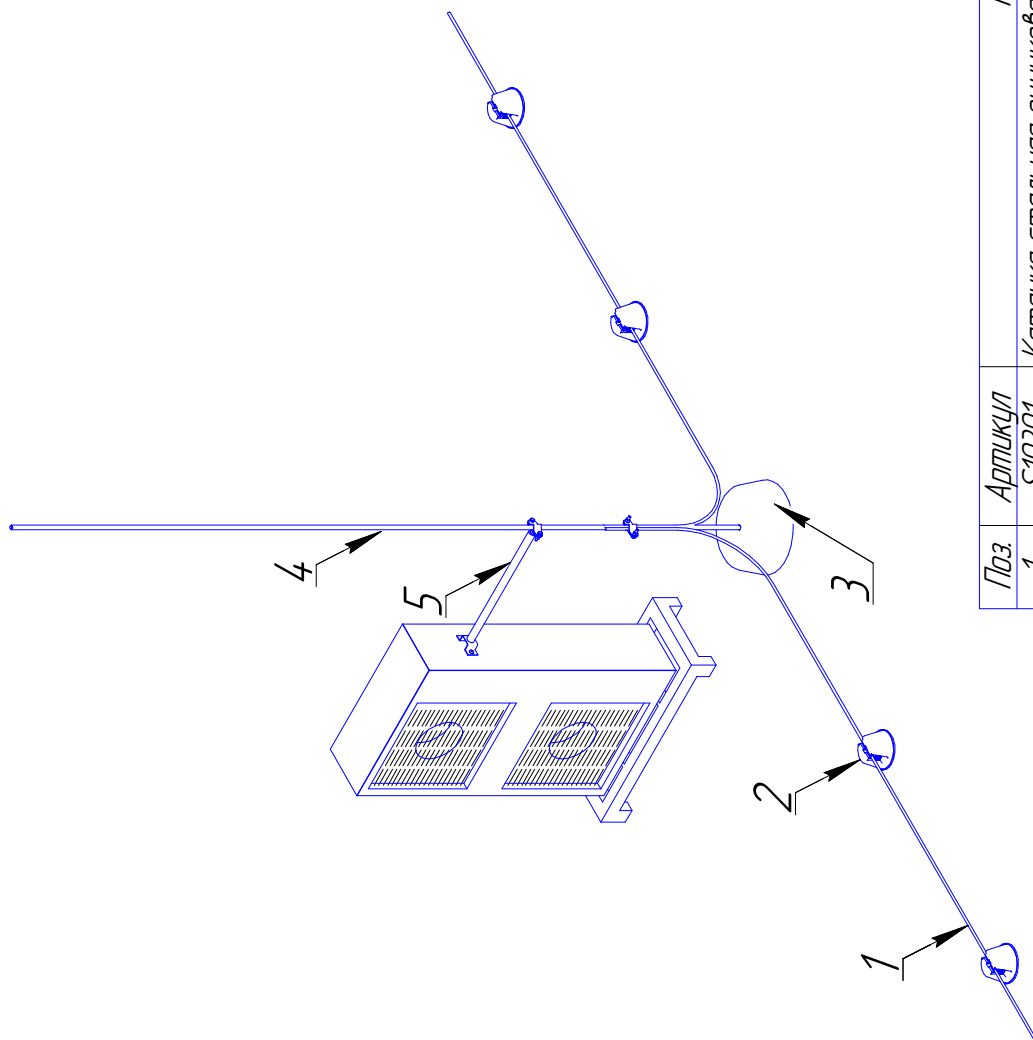

Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	S10301	Катанка стальная оцинкованная 8 мм		
2	D10128	Держатель проводника для плоской кровли (круглый-пустой)		
3	K10234	Бетонное основание, 16кг		
4	M10259	Стержень для молниеприемник (оцинкованная сталь) – 3 м		
5	M10272	Изолированная траверса молниеприемника на мостовой опоре ИТ-500-МО		

ГТ-СБ-11-2018

Копировал

Формат А4